# SCHÉMA EXPLICATIF POUR LA MISE EN ŒUVRE DES CONTRÔLES

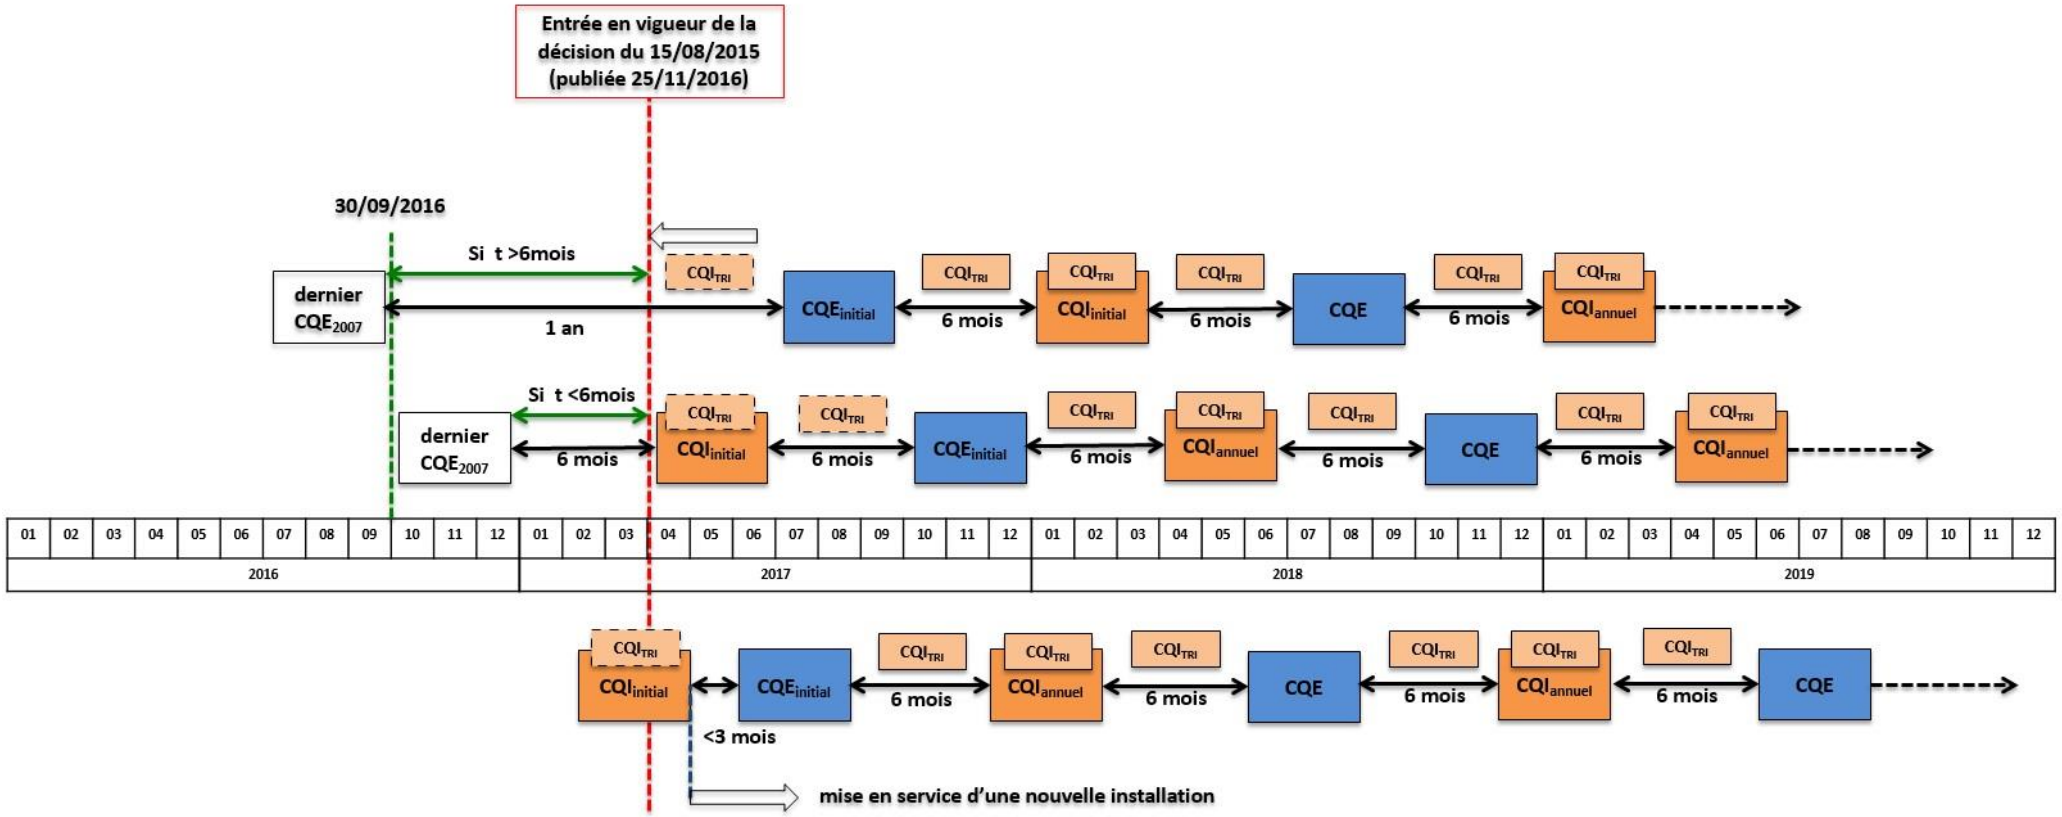


CQI$_{TRI}$ : préliminaire

Les valeurs relevées lors du CQE peuvent être incluses dans la traçabilité du CQI